

PROTECTOTOXIC

CATÁLOGO



WWW.PROTECTOTOXIC.COM

Somos una marca mexicana, fundada en el 2017, cuya finalidad es proveer a la industria de soluciones integrales en materia de sellos y materiales de seguridad, comprometidos en todo momento y distinguiéndonos también, por la calidad de nuestros productos y nuestros altos estándares de servicio.

MISION

Proveer mejor calidad, servicio y precio a los clientes. Alternativas modernas de seguridad con base a sus necesidades.

VISION

En 3 años, máximo 5 años, ser líderes a nivel nacional en cuanto a la distribución de sellos.

VALORES

Compromiso.
Responsabilidad.
Eficiencia.
Liderazgo.

Garantizamos la calidad de nuestros sellos, la seguridad de sus embarques está en nuestras manos, tenemos amplio stock y surtimos pedidos urgentes sin costo de envío a cualquier parte de México.



PROTECTOTOXIC FENTANILO _____	1
PROTECTOTOXIC ANTIDOPING EN SALIVA _____	2
PROTECTOTOXIC TARJETA MULTIPANELES _____	3

Prueba de droga individual en Cassette para Fentanilo. Resultados en 5 minutos. Altamente confiable y preciso. Fácil e interpretación de los resultados.

DATOS TECNICOS:

Marca: Certum



Espécimen: Orina

Formato: Cassette

Parámetro: FYL

EMPAQUE:

Caja con 40 piezas.

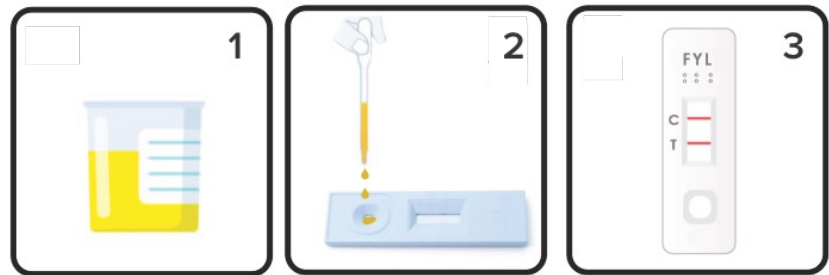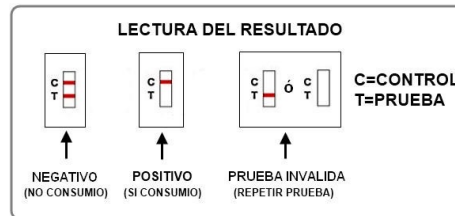

Tome la muestra de orina.

Deposite la muestra en el pocillo utilizando el gotero incluido.

Lea los resultados después de 5 minutos.


Prueba rápida para la detección simultánea cualitativa de múltiples drogas, metabolitos de drogas y alcohol en el fluido oral humano. Facilidad y rapidez para recolectar una muestra. No invasivo. Registrada en COFEPRIS. Fácil de interpretar. Resultados precisos en 10 minutos..

DATOS TECNICOS:

5 parámetros: OPI/MET/COC/AMP/THC

6 parámetros: MET/COC/AMP/BAR/BZO/THC

16 parámetros: MET/COC/OPI/THC/PCP/MTD/MDMA/BZO/OXY/COT/K2/BAR/BUP/TML/FLY/LSD

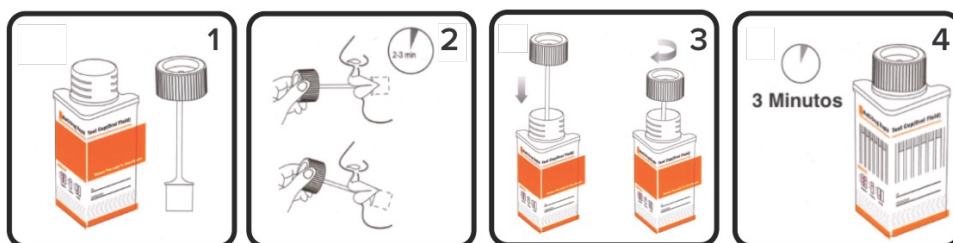


1 Retire el recolector de la bolsa sellada y recoja la muestra de fluido oral de la siguiente manera.

2 Introduzca en la boca y recoja la muestra debajo de la lengua, mordiendo con cuidado y finalice colocando durante 2-3 minutos la esponja debajo de la lengua hasta que esté empapada.

3 Retire la esponja de la boca y colóquela dentro del vaso. Tape el vaso e inicie el cronómetro.

4 Lea los resultados de la prueba después de 3 a 10 minutos.

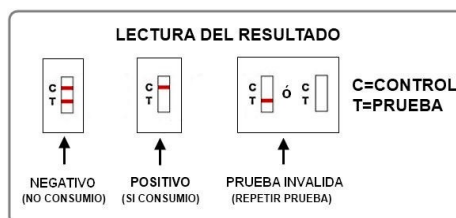

Prueba de drogas en tarjeta Multi-Dip es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa y presunta de cualquier combinación de drogas de abuso y metabolitos de droga en muestras de orina humana. 99% de efectividad. 24 meses de caducidad. Todas las presentaciones incluyen vaso recolector..

DATOS TECNICOS:

3 paneles: THC/COC/MET


5 paneles: THC/COC/AMP/MET/OPI

6 paneles: THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO

*7-12 paneles (Sobre pedido)

EMPAQUE:


Caja con 25 piezas.

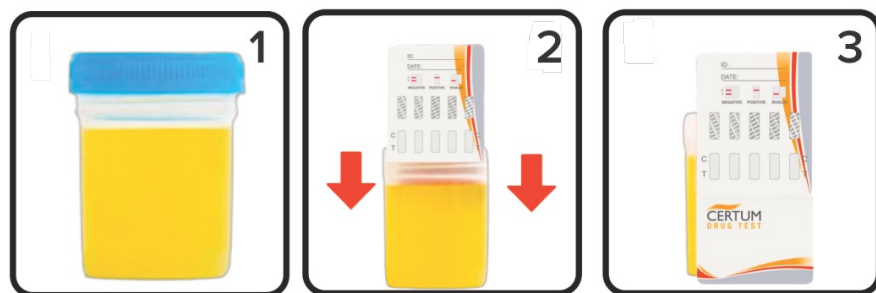

Tome la muestra de orina

Introduzca la tarjeta
10-15 segundos

Retire y lea el resultado

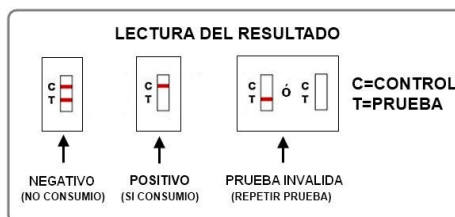



PROTECTOLOCK®

SELLOS DE SEGURIDAD

Para todo tipo de industria y usos. Manejamos los modelos y marcas más destacados.



PROTECTOLABEL

ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Protege tus cajas secas, filtros del diésel para evitar fugas, vas a enviar documentos importantes, mantenlos seguros con las etiquetas que dejan huella de violación.




PROTECTODIESEL®

PROTECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Protege tus unidades de transporte y maquinaria maximizando el ahorro de recursos.

Si seleccionaste el sello o sellos para tus requerimientos, personaliza con tu FOLIO + LOGO o cualquier nomenclatura.

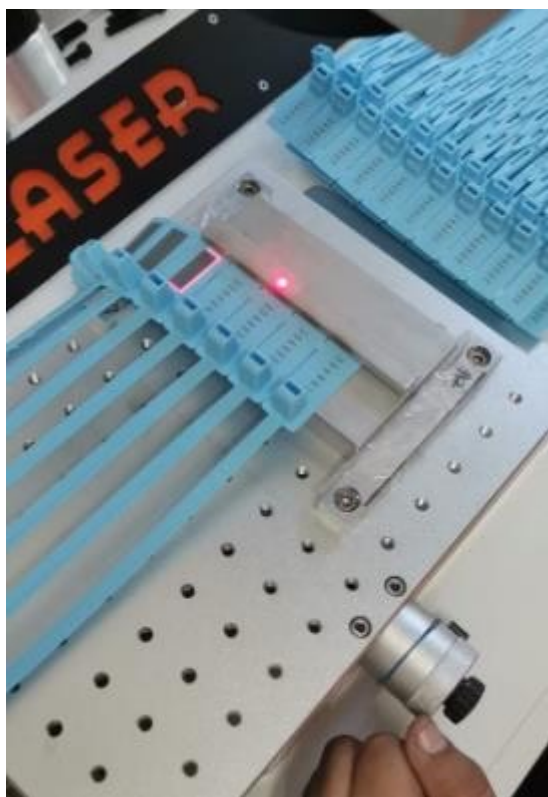

Recibe en las próximas horas tus sellos sin costo adicional por envío.



PROTECTOTOXIC



WWW.PROTECTOTOXIC.COM

PROTECTOTOXIC

PROTECTOLOCK

PROTECTODIESEL

PROTECTOTOXIC

PROTECTOLABEL

ProtectoLock®

D. Bodega #6 Parque Industrial Promofisa,
Calle Excelencia #150, Guadalupe, N.L, México
C. & Wa. 81.1625.0975

T. 81.2968.0000 y 01

M. contacto@protectolock.com

HP. www.protectolock.com

Protectolock     

CLAMetric
by GINOCCLA
29
ANIVERSARIO
"EMPRENDENDO E INNOVANDO"

WWW.PROTECTOTOXIC.COM