


NORMALIT

IRQ

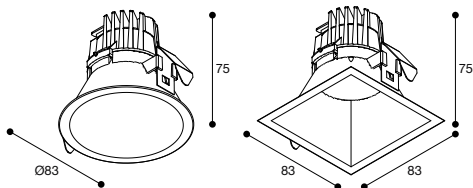

(*) IP54 Parte visible una vez montado.

(*) IP54 Visible part once assembled.



ATENCIÓN:

Desconectar el aparato antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento. Esperar hasta que la luminaria se enfríe completamente. La luminaria ha de ser instalada únicamente por personal cualificado y conectada conforme a las normas vigentes. Lámparas no reemplazables por el usuario.

WARNING:





Switch-off the power supply before carrying out any maintenance operation. Wait until luminaire have completely cooled off. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the current electrical regulations. The lamps cannot be changed by end user



No tocar los LED
Don't touch LED's



Instrucciones de montaje / Installation instructions

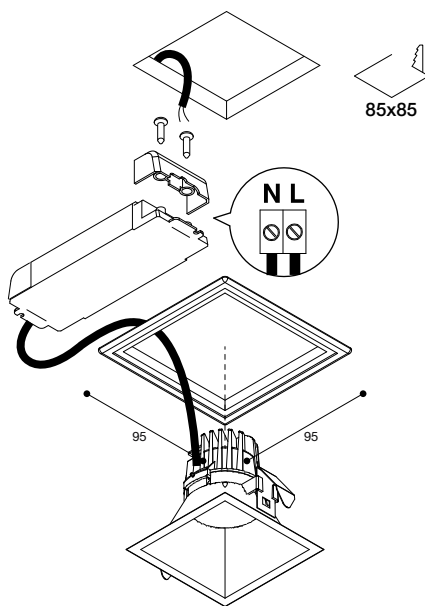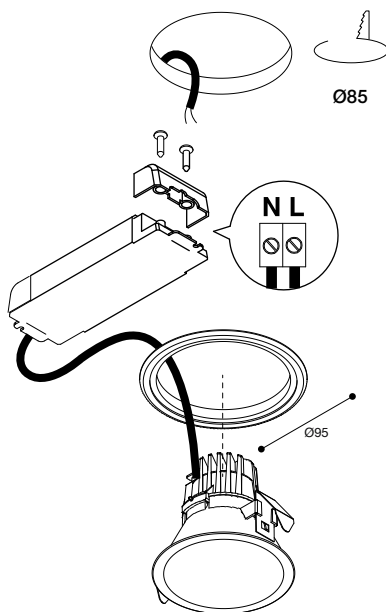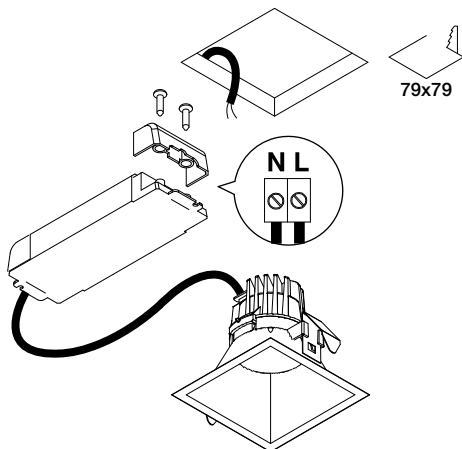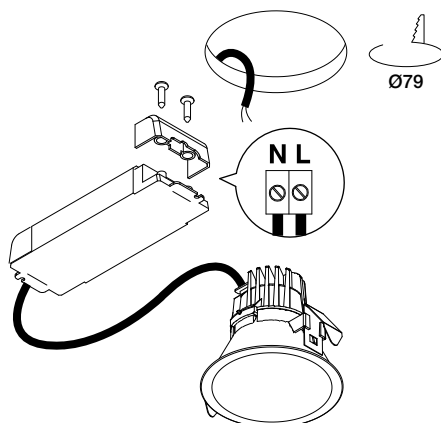

ETIMONIRQ



Normagrup

NormaGrup Technology S.A.

Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 12

33428 Llanera - Asturias (España)

normalit@normalit.com / www.normalit.com