


ARQUE 65

Alumbrado de emergencia / Emergency lighting
Iluminação de emergência

Sede central / Headquarters Parque Tecnológico de Asturias, C/Ablanal nº 1,
33428 Llanera (Asturias). España / Spain
Normagrup Technology S.A.
normagrup@normagrup.com
normagrup.com

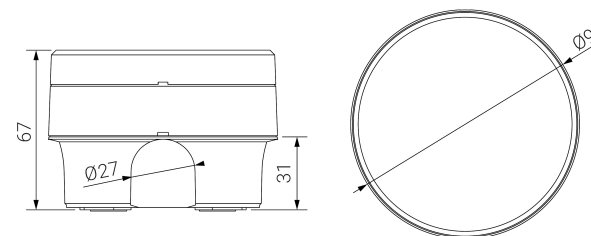

- Las luminarias deberán ser colocadas y conectadas por un profesional electricista en ausencia de red.
- No instalar sobre superficie conductora.
- Lámpara (LEDs) no reemplazables.
- Sustituir la luminaria cuando la fuente de luz alcance el final de su vida.
- Sustituir la batería cuando no satisfaga la autonomía.
- Desconectar la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.

- The luminaires can only be fixed and connected by an electrician and only after making sure that the power supply is disconnected.
- Do not mount on a conductive surface.
- Non replaceable light source (LEDs).
- Replace the luminaire when the light source reaches its end of life.
- Replace battery when not satisfying the autonomy.
- Power supply must be disconnected before performing any kind of maintenance task.

- As luminárias devem ser colocadas e conectadas por um electricista profissional na ausência de rede.
- Não instale em superfície condutiva.
- Lâmpada (LEDs) não substituível.
- Substitua a luminária quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil.
- Substitua a bateria quando não satisfizer a autonomia.
- Desconecte a rede elétrica antes de realizar qualquer tipo de operação de manutenção.

Este aparato cumple con los requisitos adicionales para los locales de pública concurrencia en España


This device complies with all the additional requirements to be installed in public buildings.

Este dispositivo cumple os requisitos adicionais para locais com atendimento ao público na Espanha.

IMPORTANTE: en el caso de equipos de emergencias alimentados por baterías, estas deben separarse del equipo y depositarse en un contenedor específico según la naturaleza de la batería

IMPORTANT: For battery-powered emergency equipment, batteries must be removed and placed in a specific container according to the type of the battery.

IMPORTANTE: para equipamentos de emergência alimentados por baterias, estas devem ser separadas e depositadas em um contêiner específico de acordo com a natureza da bateria.

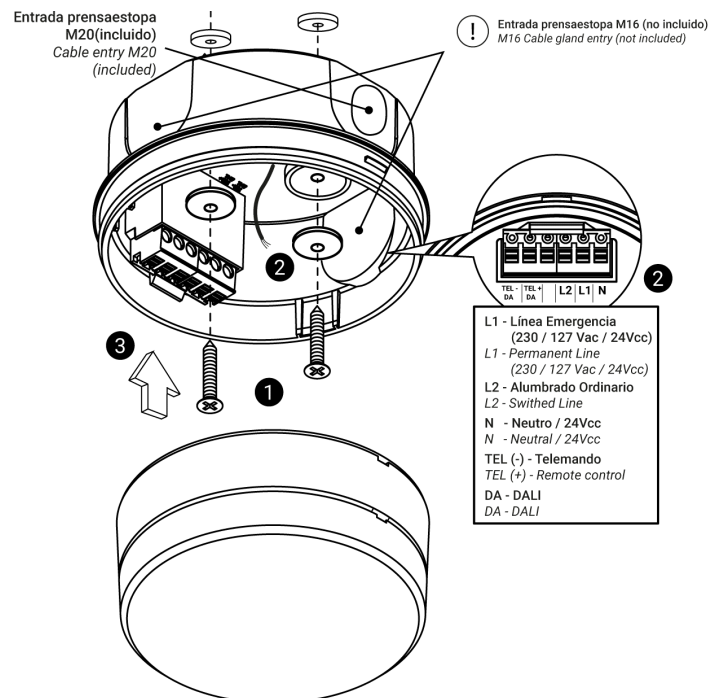

Cambio de batería Battery replacement

